

# ダクトバーナ取扱説明書

[ 1 3 A仕様]

作成 2018年 6月

 **Daigas エナジー**

## 目次

|                 |       |
|-----------------|-------|
| 1. はじめに         | 2ページ  |
| 2. 安全上の注意       | 3ページ  |
| 3. 特長           | 5ページ  |
| 4. 構造           | 5ページ  |
| 5. 仕様           | 6ページ  |
| 6. 設備設計・施工上の注意  | 8ページ  |
| 7. 標準配管フロー      | 11ページ |
| 8. データ          | 12ページ |
| 9. 用途例          | 22ページ |
| 10. メンテナンス      | 23ページ |
| 11. 消耗品・予備品     | 23ページ |
| 12. 燃焼不良の原因と対策  | 24ページ |
| 13. 設備の保守点検について | 25ページ |
| 14. 保証項目        | 27ページ |
| 15. その他         | 27ページ |

## 1. はじめに

ダクトバーナは、乾燥炉・低温テンパー炉などに用いる熱風発生用のバーナです。火炎長が短いため、熱風ダクト内に取付けて使用する場合、バーナ後流部の距離が短くて済みます。

また、先混合方式のバーナのため、逆火の恐れもなく、バーナのターンダウン比が大きいいため、低温から高温の熱風に対応することができるバーナです。

本書では製品をより安全にご使用頂き、危害を未然に防ぐ為に、さまざまな注意事項を絵表示で表しています。

注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示する為に、誤った取扱いをすると生じる事が想定される内容を「**危険**」「**警告**」「**注意**」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、**必ず守って下さい**。

表示と意味は以下の通りです。

### 危害・損害の程度とその表示

|                                                                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|  <b>危険</b>   | 表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が死亡又は重傷を負う危険が差し迫って生じる事が想定される内容を示しています。      |
|  <b>警告</b>  | 表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。               |
|  <b>注意</b> | 表示を無視して誤った取扱いをすると使用者等が傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を示しています。 |

### 絵表示の例

|                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|  | △記号は、注意(危険・警告含)を促す内容があることを告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は火災注意)が描かれています。 |
|  | ⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は火気禁止)が描かれています。           |
|  | ●記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。<br>図の中や近くに具体的な注意内容(左図の場合は一般的な強制)が描かれています。 |

※ 本書はいつでも使用できるように大切に保管して下さい。

## 2. 安全上の注意

### 危険

#### 【ガス漏れ時の処置について】

- ❗ 元バルブを閉めて下さい。
- ❗ 換気を行って下さい。
- ❗ ガス洩れ原因を取除いて下さい（不明な場合は、弊社へご相談下さい）。  
また、以下の事項は絶対にしないで下さい。
-  火をつける、火を近付ける。
-  電気器具のスイッチの「入・切」。
-  電源プラグの抜き差し。
-  周囲の電話を使用する。  
→炎や火花で引火し爆発事故を引起す恐れがあります。

### 警告

#### 【不完全燃焼時の対処について】

- ❗ 燃焼を停止(消炎)して下さい。
- ❗ 装置周辺を換気して下さい。
- ❗ 原因を取除いてから、ご使用下さい（不明な場合は、弊社へご相談下さい）。  
→一酸化炭素、NO<sub>x</sub>等の有害ガスや、スス等が異常発生する恐れがあります。

#### 【指定のガス種で使用して下さい】

- ❗ 本書記載のガス種・ガス圧で使用して下さい。  
→不完全燃焼、着火不良、リフトあるいは逆火、燃焼範囲の減少、流量計指示異常、配管機器の故障等が起こる恐れがあります。

#### 【異常時は使用を中止して下さい】

- ❗ 燃焼を停止し、ガス元バルブを閉じて下さい。  
使用中に異常な燃焼・臭気・異常音等を感じた時は、直ちに使用を中止し「13. 燃焼不良の原因と対策」に従って下さい。それでも直らない場合は弊社へご相談下さい。  
→火災や不完全燃焼を引起す恐れがあります。

#### 【燃焼量】

- ❗ 本書記載の燃焼量及び圧力以外では、使用しないで下さい。  
→異常燃焼を引起し不完全燃焼・爆発の原因となります。

## 注意

仕様に合った電源を使用して下さい

### 【運転時】

-  点火トランスの二次側配線は高圧電流が流れますので絶対に手を触れないで下さい。  
→感電する恐れがあります。
-  運転中及び運転後しばらくの間はバーナや周辺機器に高温の部分がありますので、手を触れないで下さい。  
→火傷を負う恐れがあります。
-  バーナや制御盤に水等の液体がかからないようにして下さい。また濡れた手で運転操作をしないで下さい。  
→高電圧部分があり、感電する恐れがあります。
-  バーナ周辺温度が55℃(制御盤周りは40℃)以上にならないように設置、運転して下さい。  
→紫外線光電管等の電子部品の故障の原因になります。
-  バーナに大きな振動や荷重を与えないで下さい。  
→バーナや周辺機器の故障の原因になります。
-  24時間以上の連続運転でご利用になれる場合は、安全技術指標に対応するために、シャッター付光電管の取り付けが必須となります。
-  運転終了直後等の炉内温度が高い状態で、ブローやファンを停止せず、常温付近まで冷却して下さい。  
→バーナや周辺機器の故障の原因になります。

### 【点検時】

-  絶対に加工や改造を行なわないで下さい。また燃焼調整を行なう場合は「8. データ」をよく確認した上で実施して下さい。  
→ガス漏れや異常動作による怪我、爆発、火災の恐れがあります。
-  点検時、高温部を十分冷却してから行って下さい。  
→火傷を負う恐れがあります。
-  バーナ及び操作盤等を点検する時は、必ず元電源を切り燃料の元栓を閉じて下さい。  
→感電の恐れがあります。燃料漏れがあると火災、爆発の原因となります。


### 【再点火】

-  失火、不着火が発生した時は、「12. 燃焼不良の原因と対策」または「13. 設備の保守点検について」に従って不着火の原因を取り除き、十分なパージ(換気)を行った後、再点火して下さい。  
→頻繁に再点火を行うと炉内に燃料ガスが滞留し、爆発の原因となります。

### 3. 特長

- (1) 低空気比でも良好燃焼する短炎バーナです。
- (2) ターンダウン比が10:1 (DCS-200Kは7:1)と大きいため、幅広い熱風温度で対応可能です。
- (3) 炉内圧力が+0.5kPa~-0.8kPaまで対応可能です。

### 4. 構造

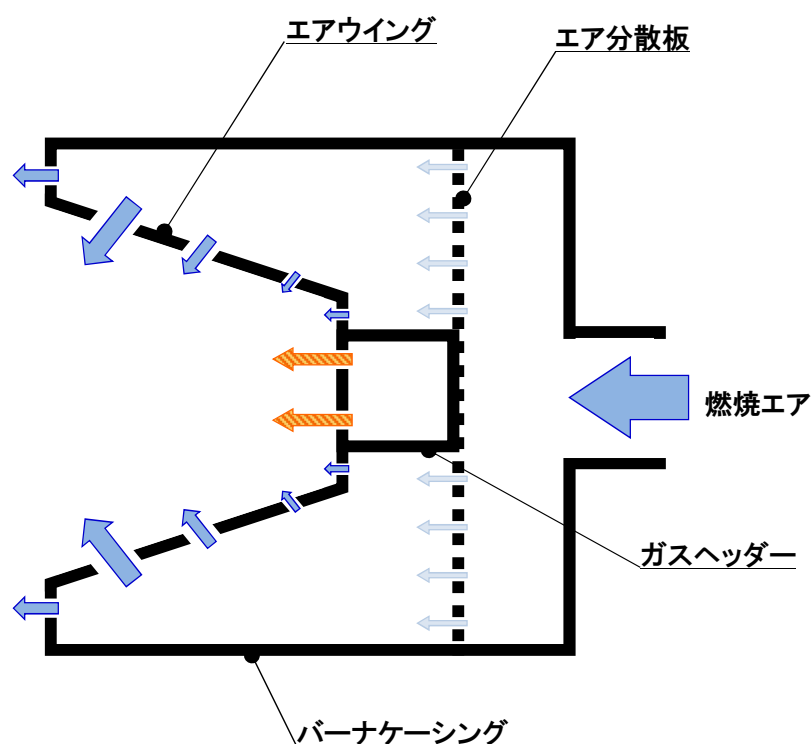

バーナは、バーナケーシング・エア分散板・ガスヘッダー及びエアウイングから構成されています。

燃焼エアは、エア分散板により均等に振り分けられ、エアウイングに供給されます。

エアウイングには多数の小孔が開けられており、この小孔から燃焼エアがバランス良く噴出し、ガスヘッダーから出る燃料ガスとスムーズに混合し、短炎でかつ大きなターンダウンを取ることができます。

## 5. 仕様

本バーナは、都市ガス13A専焼バーナです。都市ガス13A以外の燃料ガスのご使用はお控え下さい。尚、以降のデータは、都市ガス13Aを使用した場合の値を示しています。

### <都市ガス13Aの性質>

|           |                                             |               |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|
| 総 発 熱 量   | MJ/m <sup>3</sup> N (kcal/m <sup>3</sup> N) | 45.0 (10,750) |
| 真 発 熱 量   | MJ/m <sup>3</sup> N (kcal/m <sup>3</sup> N) | 40.6 (9,700)  |
| ガ ス 比 重   |                                             | 0.638         |
| 理 論 空 気 量 | m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>              | 10.7          |
| 燃 焼 範 囲   | Vol%                                        | 約5～15         |
| 理論湿り排ガス量  | m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>              | 11.8          |
| 理論乾き排ガス量  | m <sup>3</sup> /m <sup>3</sup>              | 9.6           |

### <バーナ型式>

DCS — 100K



↓

→ 定格燃焼量 (kW)


<仕様表>

| 機 種                            |        | DCS-20K          | DCS-50K | DCS-100K | DCS-200K | DCS-300K | 備 考        |
|--------------------------------|--------|------------------|---------|----------|----------|----------|------------|
| 適 用 ガ ス                        |        | 13A              |         |          |          |          |            |
| 定 格 燃 焼 (kW)                   |        | 20               | 51      | 103      | 203      | 305      | 低位発熱量      |
| 標 準 ガ ス 量 (m <sup>3</sup> N/h) |        | 1.8              | 4.5     | 9.1      | 18       | 27       |            |
| 標準ヘッドガス圧 (kPa)                 |        | 0.5              | 1.3     | 1.1      | 1.3      | 1.3      |            |
| 標準エアヘッド圧 (kPa)                 |        | 0.4              | 0.7     | 0.9      | 1.5      | 0.7      | m=1.5      |
| 外形寸法                           | A (mm) | 150              | 150     | 204      | 204      | 604      |            |
|                                | B (mm) | 82               | 122     | 168      | 168      | 168      | ガス接続位置     |
|                                | C (mm) | 120              | 150     | 184      | 184      | 250      |            |
|                                | D (mm) | 45               | 85      | 108      | 108      | 108      |            |
|                                | E (mm) | 65               | 65      | 67       | 67       | 67       |            |
|                                | F (mm) | 160              | 190     | 224      | 283      | 320      |            |
| 接続径                            | M (ガス) | 3/8              | 3/8     | 1        | 1        | 1        |            |
|                                | N (エア) | 11/2             | 2       | 2        | 3        | 4        |            |
|                                | O      |                  |         |          |          | 4-φ10    |            |
|                                | P (mm) |                  |         |          |          | 140      |            |
|                                | Q (mm) |                  |         |          |          | φ160     |            |
| ター ン ダ ウ ン                     |        | 7:1              | 10:1    | 10:1     | 10:1     | 10:1     |            |
| 点 火 方 式                        |        | ダ イ レ ク ト 点 火    |         |          |          |          | パイロット点火も可能 |
| 炎 検 知 方 式                      |        | 紫外線光電管またはフレイムロッド |         |          |          |          |            |


【20K, 50K, 150K】

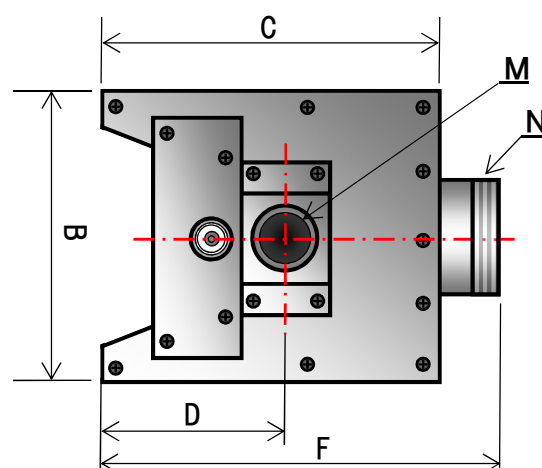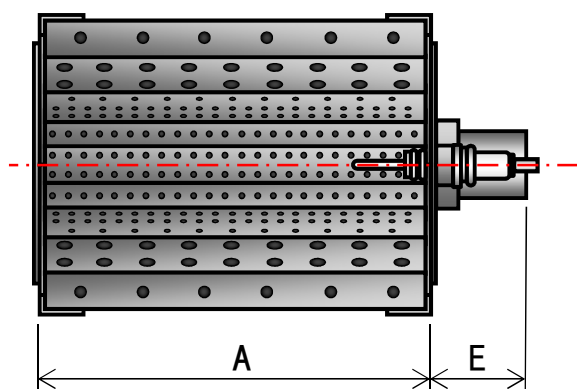

【300K エア接続  
フランジ部】



【200K エア接続部】

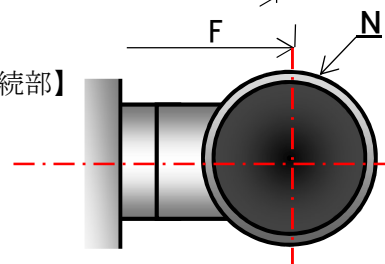

## 6. 設備設計・施工上の注意

### ⚠ 注意


- ❗ バーナの点火方式は、パイロット点火、ダイレクト点火のいずれも可能です。火炎検知は、紫外線光電管、フレイムロッド方式いずれも可能です。ただし、炉内圧が $\pm 0.3\text{kPa}$ を超える場合、またはダクト内流速が $20\text{m}$ を超える場合などは、パイロットバーナ点火、紫外線光電管方式を推奨します。

→フレイムロッドの検知不良を起こす恐れがあります。

- ❗ 燃焼制御は、ガス弁のみの動作として下さい(エア流量は一定)。なお、Low燃焼の燃焼性改善のため、DCS-100K、200K、300Kについてはプレミックス配管を必ず設けて下さい。

→メインバーナが燃焼不良を起こす恐れがあります。

- ❗ ダイレクト点火方式で、バーナをダクト内に設置する場合は、接続ロッド(下図参照)が必要となります。(接続ロッド、ロッドメンテ板、接続ケーブルは別途)

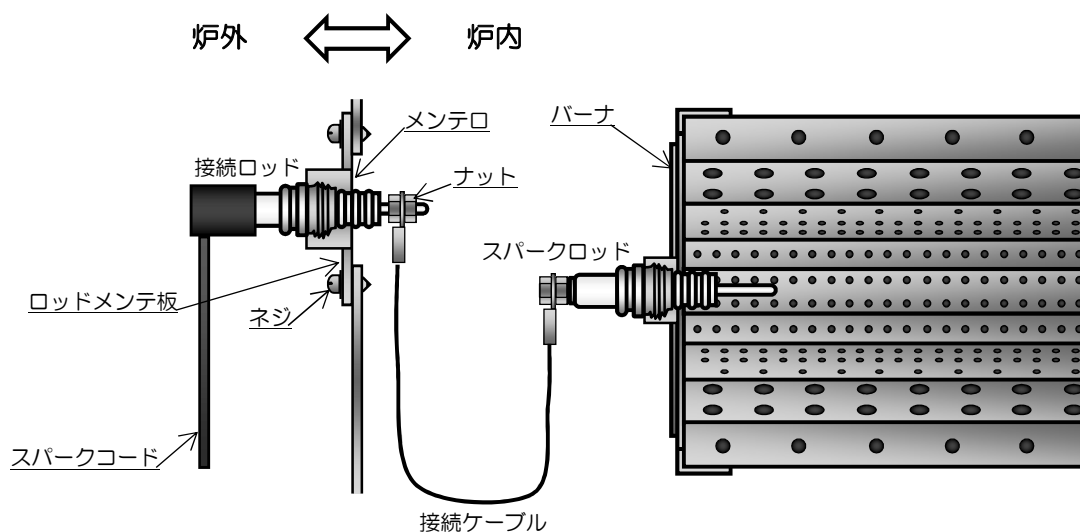

- ❗ パイロットバーナ点火方式の場合、火炎検知は紫外線光電管方式とし、パイロットバーナ、メインバーナ両火炎のいずれも良好に検知できる位置に紫外線光電管を取付けて下さい。


→メインバーナへの不着火による、着火遅れ(爆発)を起こす恐れがあります。

- ❗ パイロットバーナは時限点火方式とし、また、パイロットバーナの燃焼用空気ラインに遮断弁を設けて下さい。

→メインバーナが燃焼不良を起こす恐れがあります。

- ❗ パイロットバーナの取り付け位置は、メインバーナの火炎により焼損しない位置に取付けて下さい。

→パイロットバーナの焼損による点火不良を起こす恐れがあります。

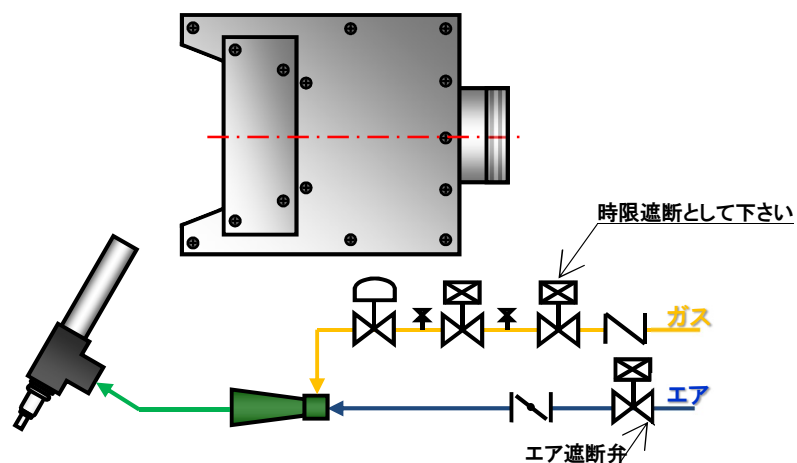

- ❗ Low燃焼プレミックスエア量は、Lowガス量と同じになるよう調整して下さい。


→点火不良・メインバーナの燃焼不良を起こす恐れがあります。

- ❗ バーナの下流側に循環ファンを取付ける場合は、データに示してある可視炎長の3倍以上の離隔距離をとって下さい。

→循環ファンが熱損傷する恐れがあります。

- ❗ ダクト内にバーナを取付ける場合、バーナ通過熱風流速が5～10m/s(見掛け流速)となるよう、ダクト径を選定して下さい。また、バーナ取付に際しては下図のようにお願いします。


→熱風の混合不良により、熱風の 温度分布が悪くなる恐れがあります。

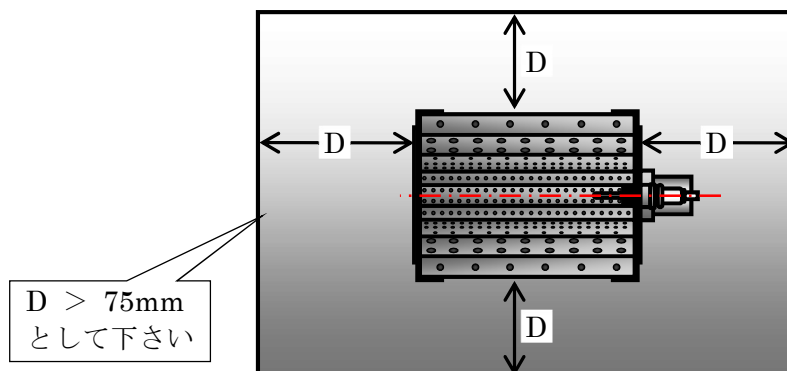

- ❗ バーナに大きな荷重がかからないように機器周りの配管を支持して下さい。  
→荷重によりバーナが損傷する恐れがあります。
- ❗ 点火トランス用高圧コード及びロッド検知用コードの取り付けに際しては、熱による焼損を防ぐための耐熱対策を行って下さい。  
→検知不良や点火不良を起こす恐れがあります。
- ❗ 点火トランスは6kV以上、100VA以上の容量のものを使用して下さい。  
→これ以下の容量では点火不良の恐れがあります。
- ❗ 点火時のインプットとトライアル時間は以下を遵守して下さい。
 

| 点火時のインプット      | トライアル時間 |
|----------------|---------|
| 58kW未満         | 5秒以内    |
| 58kW以上116kW未満  | 3秒以内    |
| 116kW以上350kW未満 | 2秒以内    |
- ❗ 点火時のガス流量の制限方法として、点火時ガス流量制限機能付安全遮断弁の採用や点火専用ラインの設置を推奨いたします。
- ❗ 本バーナを使用される燃焼設備の安全設計については、社団法人日本ガス協会発行の「工業用ガス燃焼設備の安全技術指標」(第4版、平成21年1月発行)に従ってくださいますようお願いいたします。



## 7. 標準配管フロー

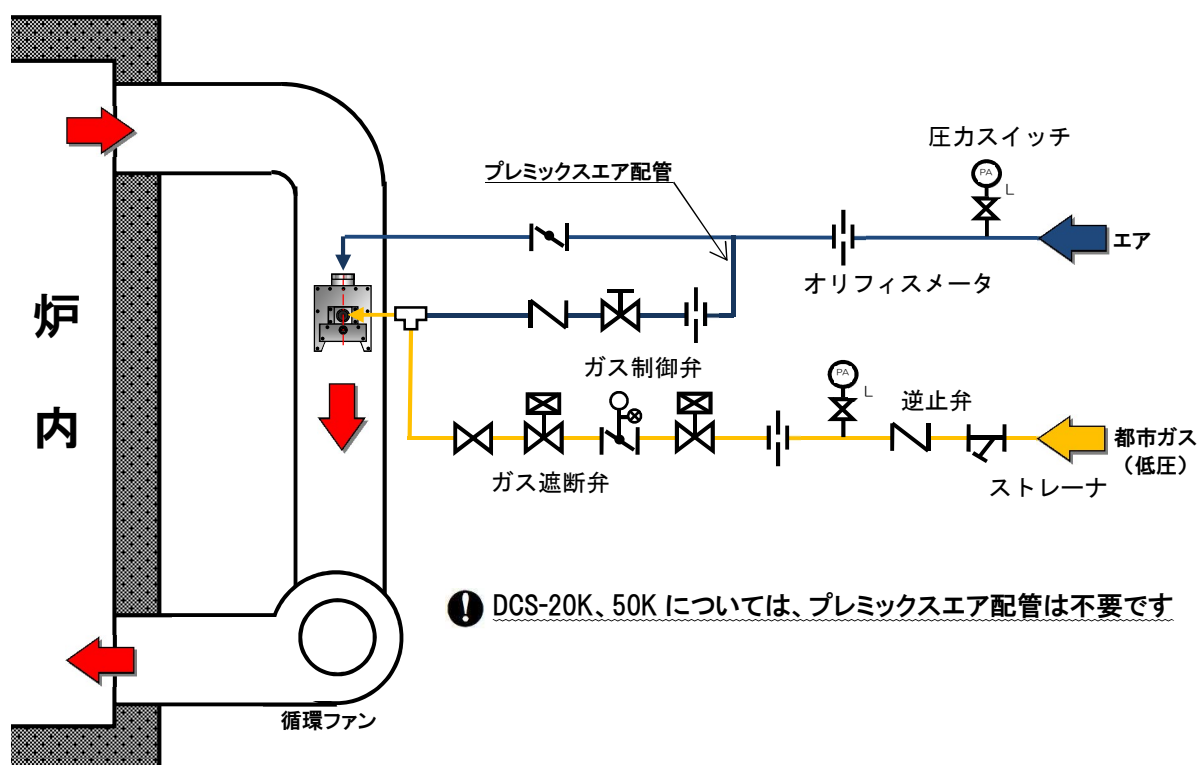


## 8. データ

❗ 以下のデータは、オープン燃焼及びテストダクト(長さ1m)での測定値です。  
実炉での値とは異なる事がありますのでご注意下さい。


<DCS-20K>

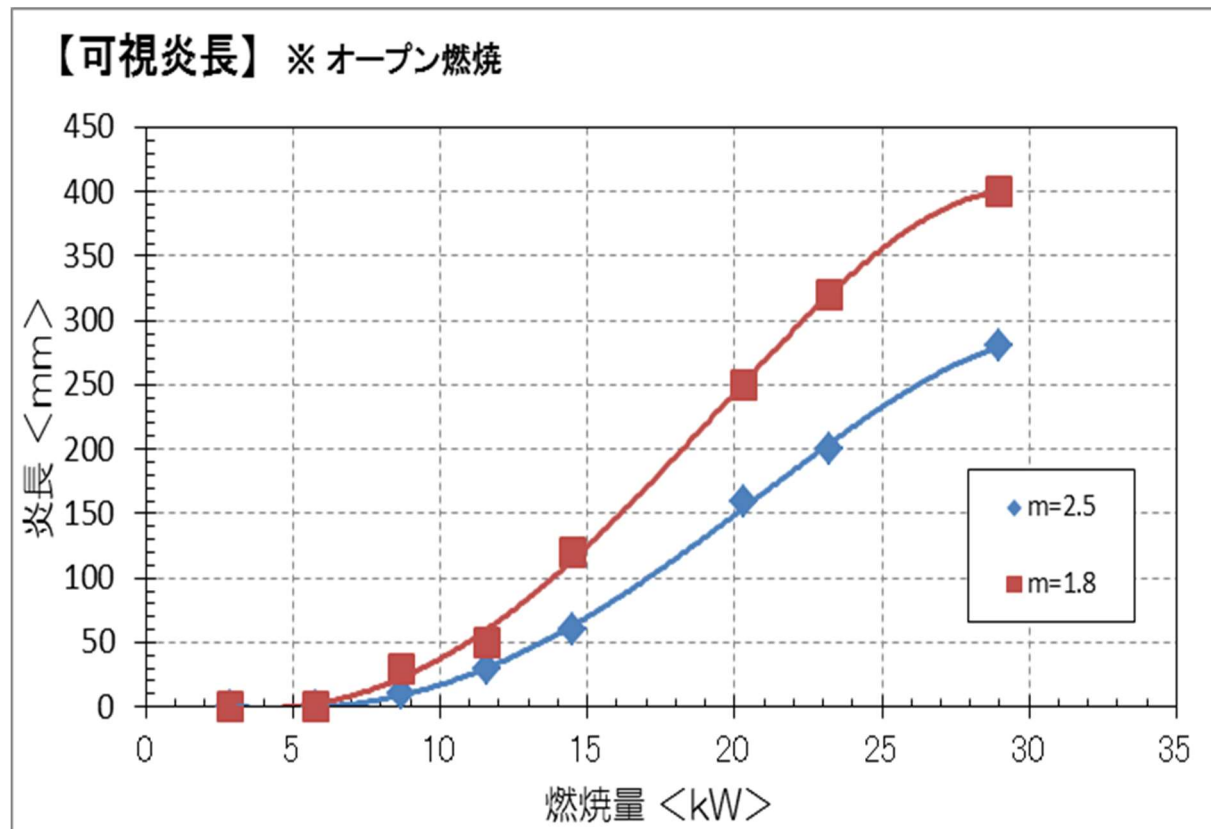
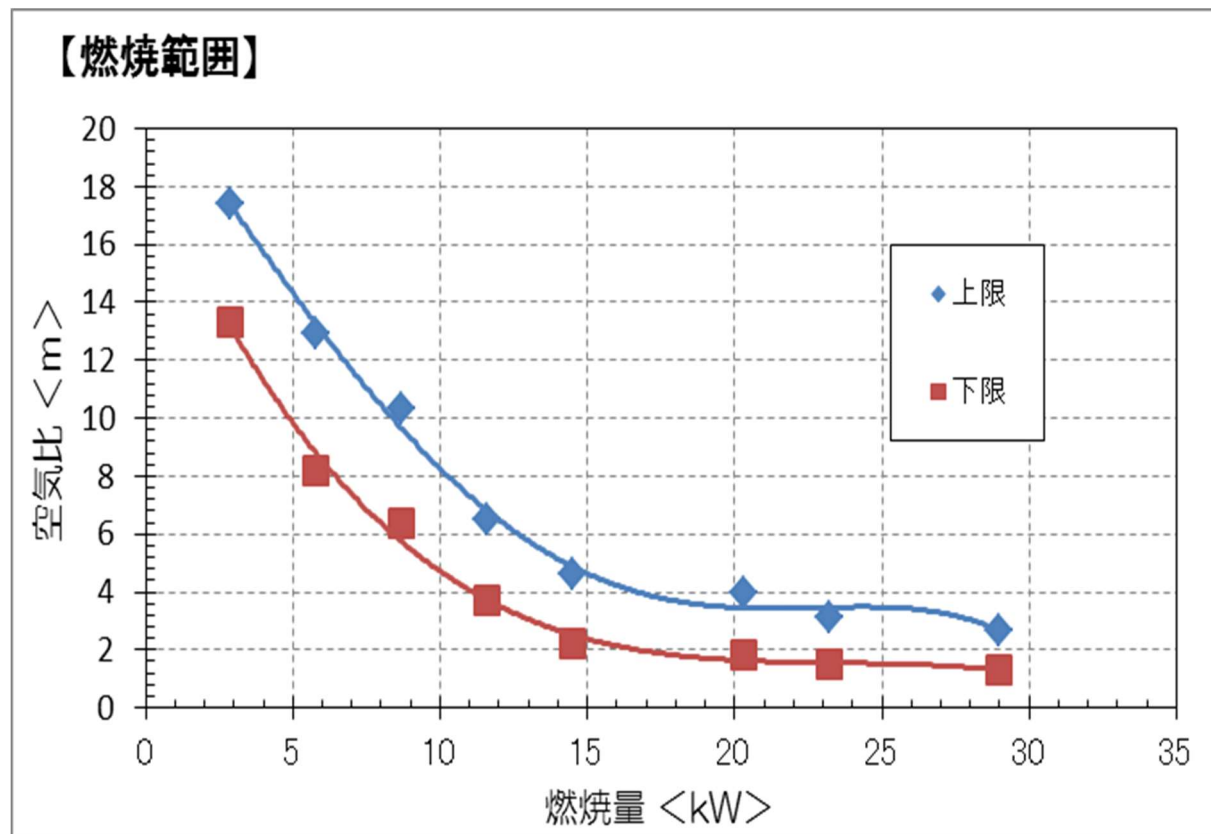


【ガス量とヘッド圧】※ オープン燃焼

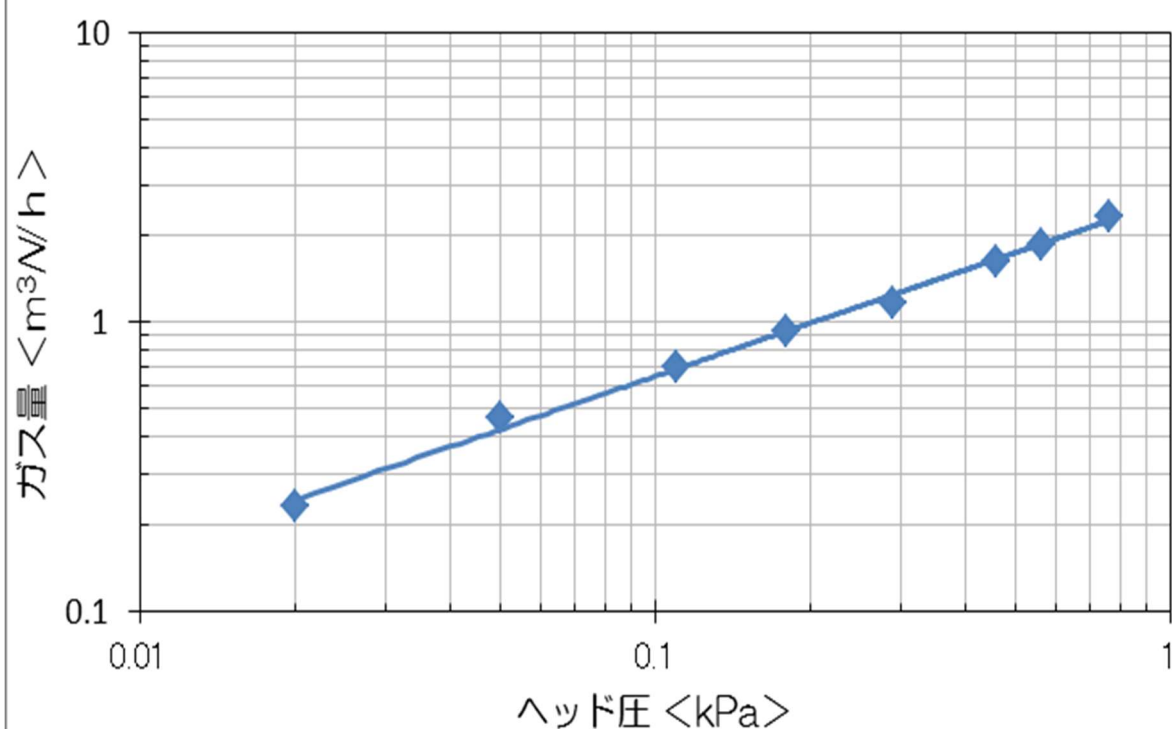


【エア量とヘッド圧】※ オープン燃焼

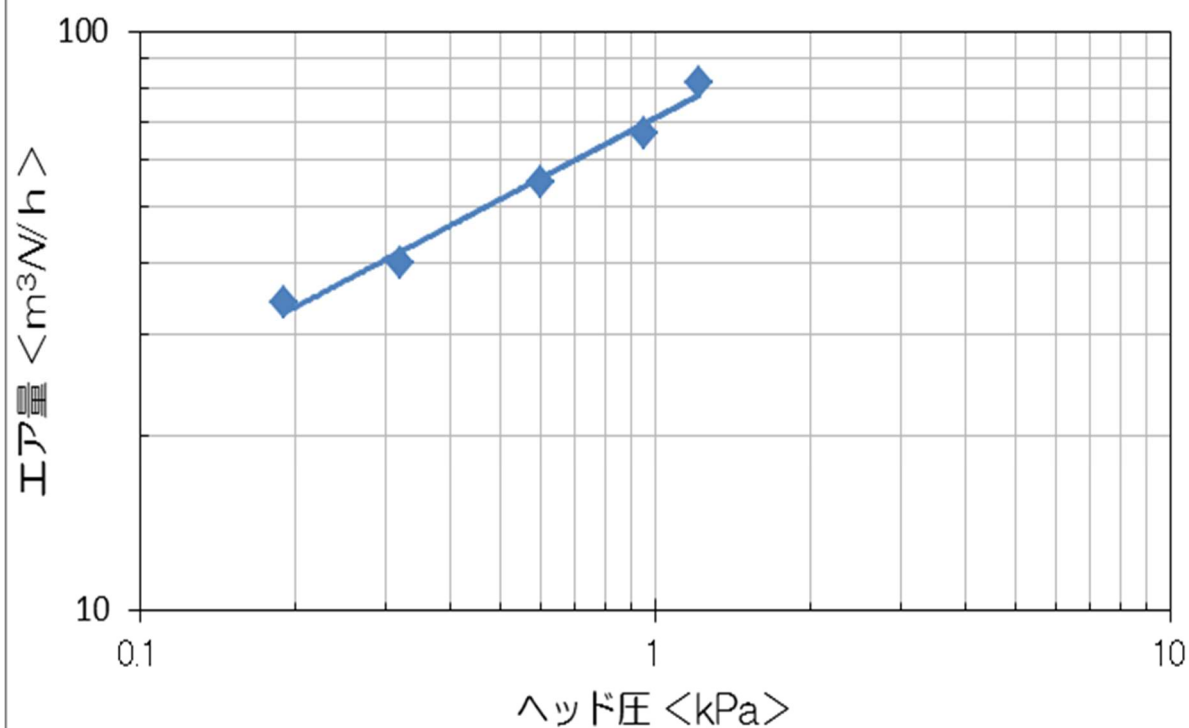


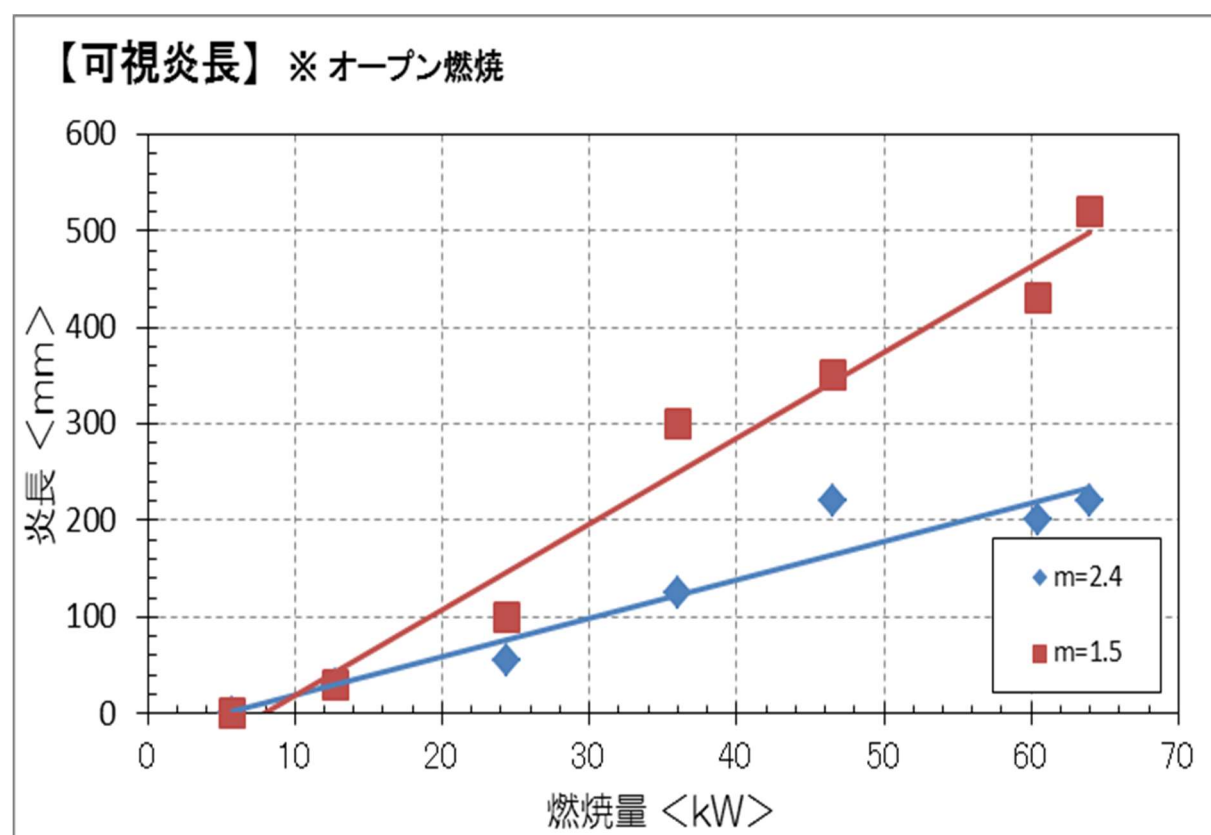
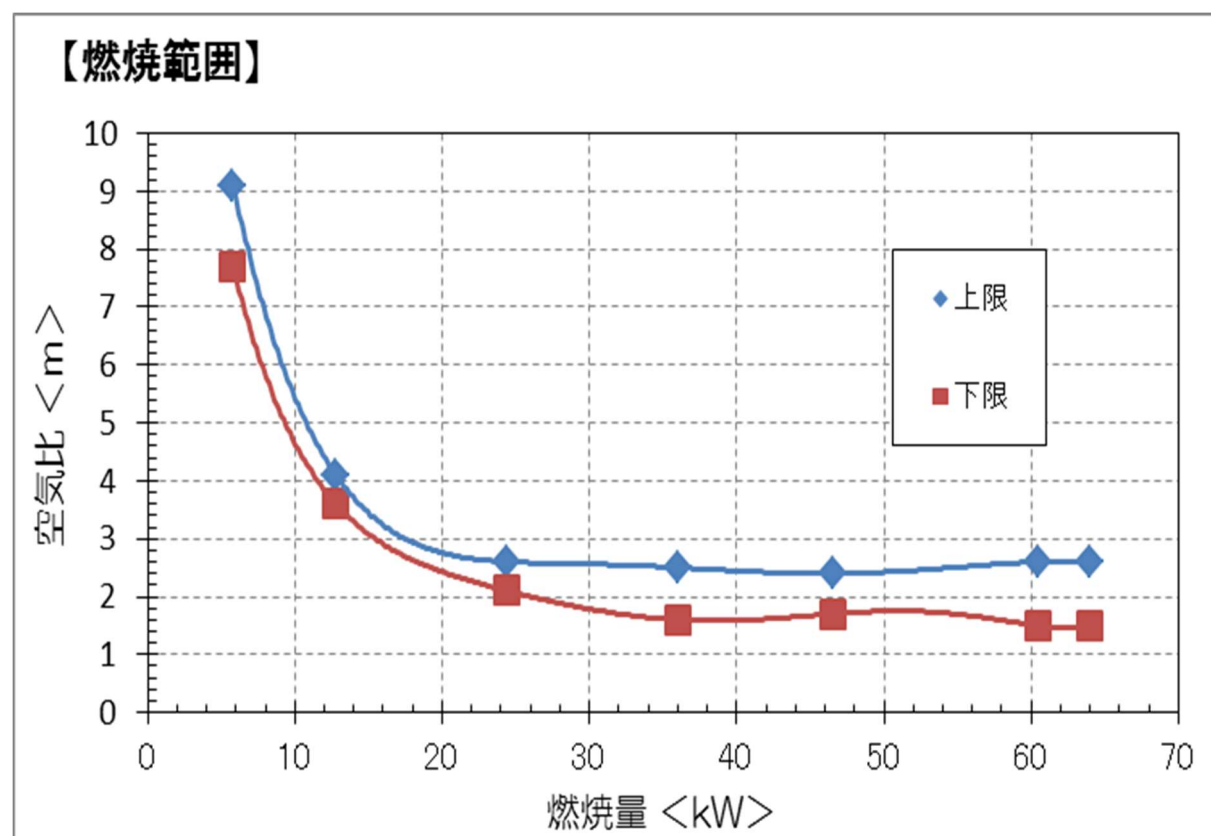


【ガス量とヘッド圧】※ オープン燃焼

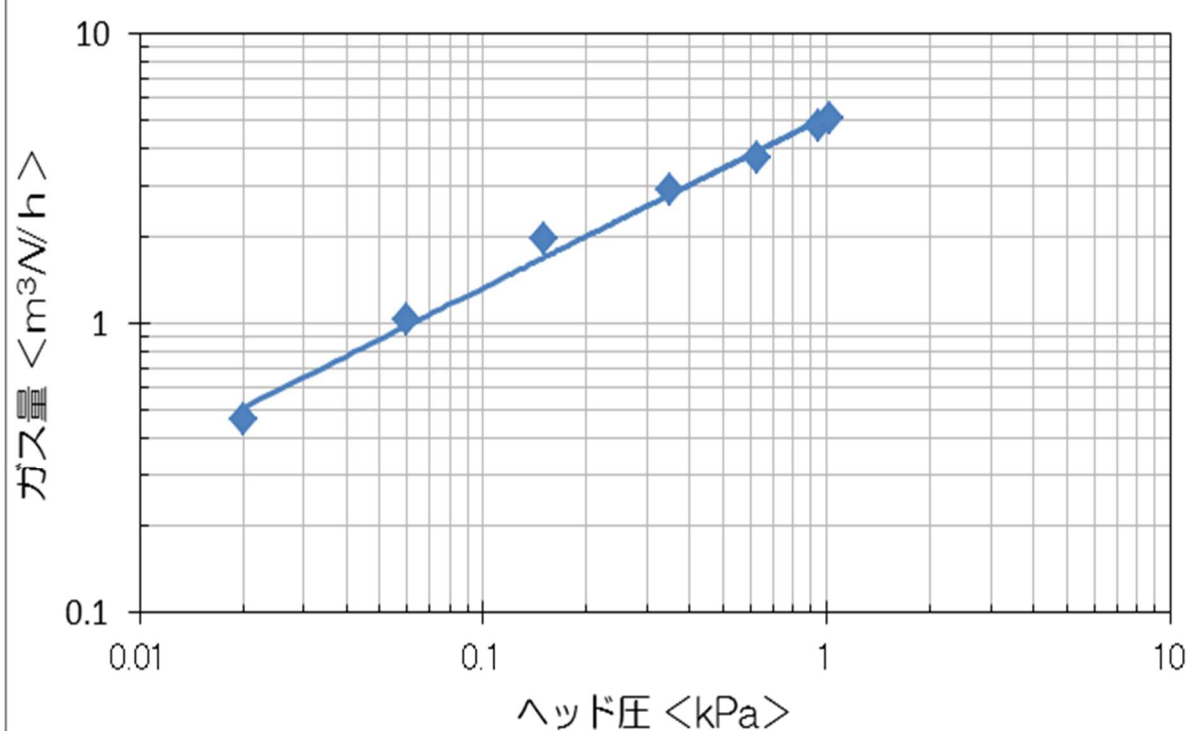


【エア量とヘッド圧】※ オープン燃焼

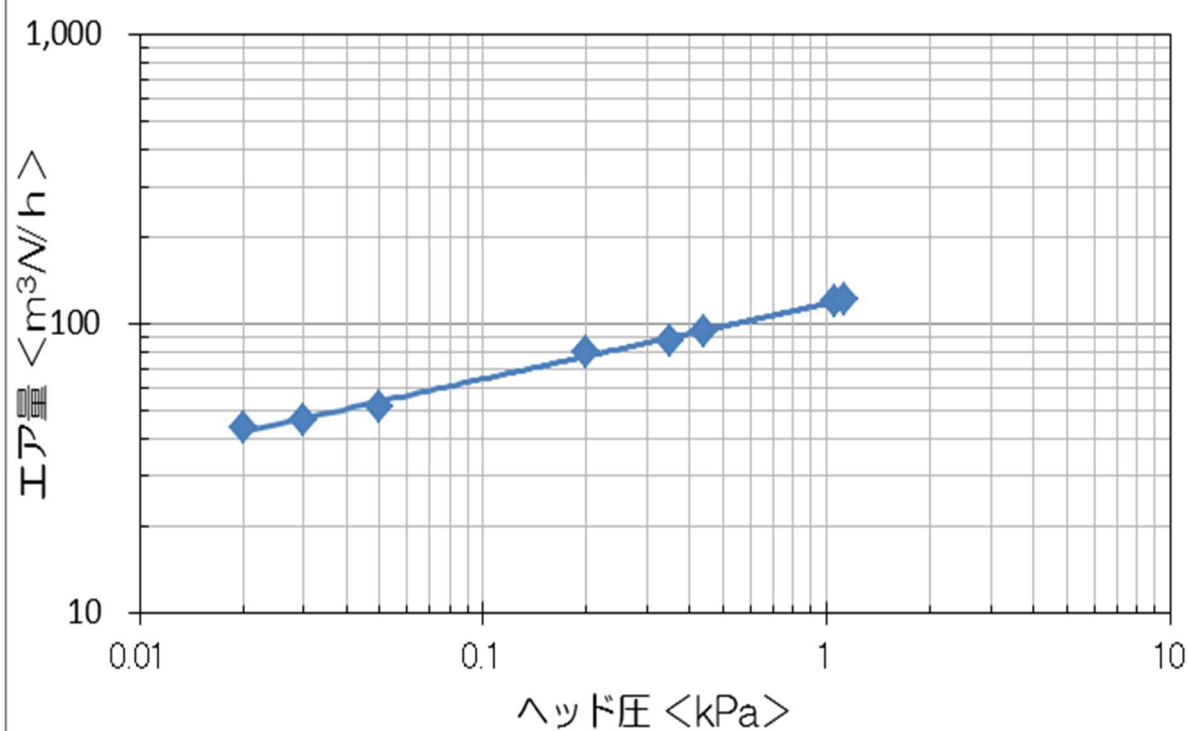


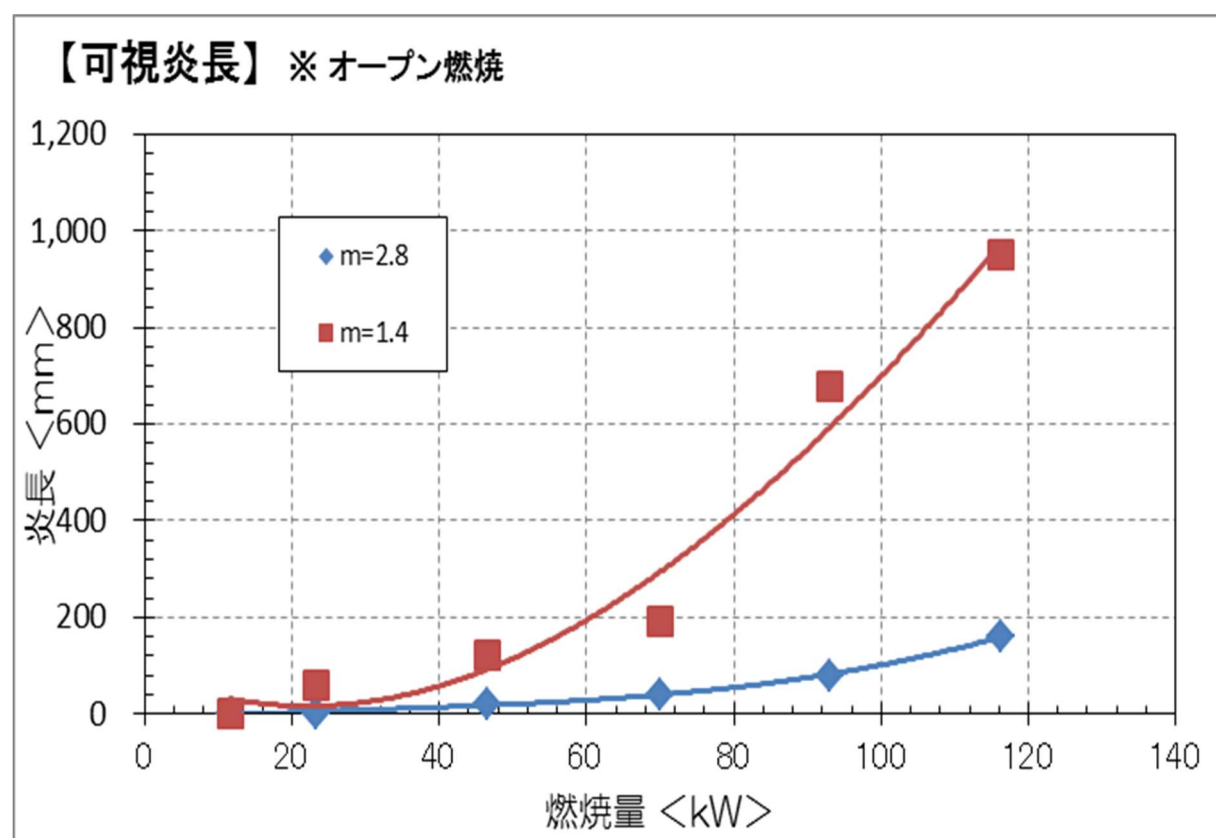
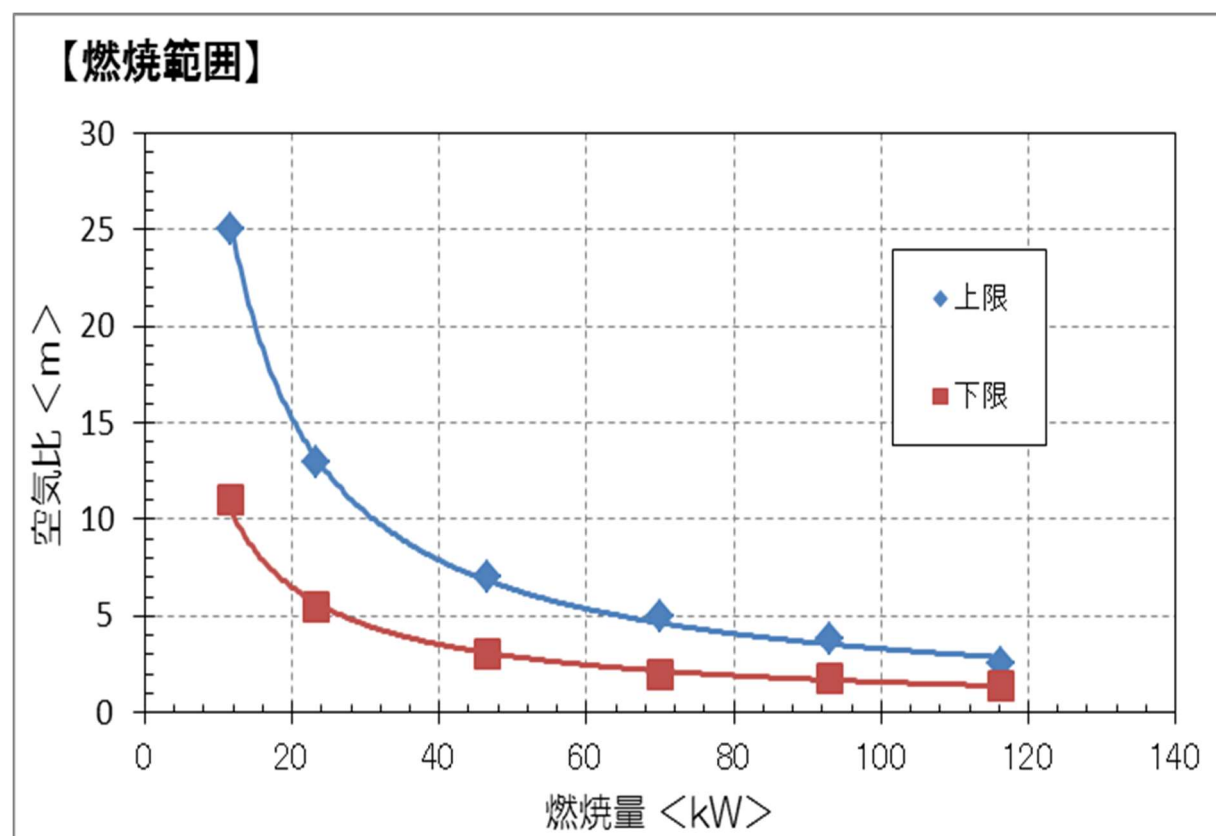


【ガス量とヘッド圧】※ オープン燃焼

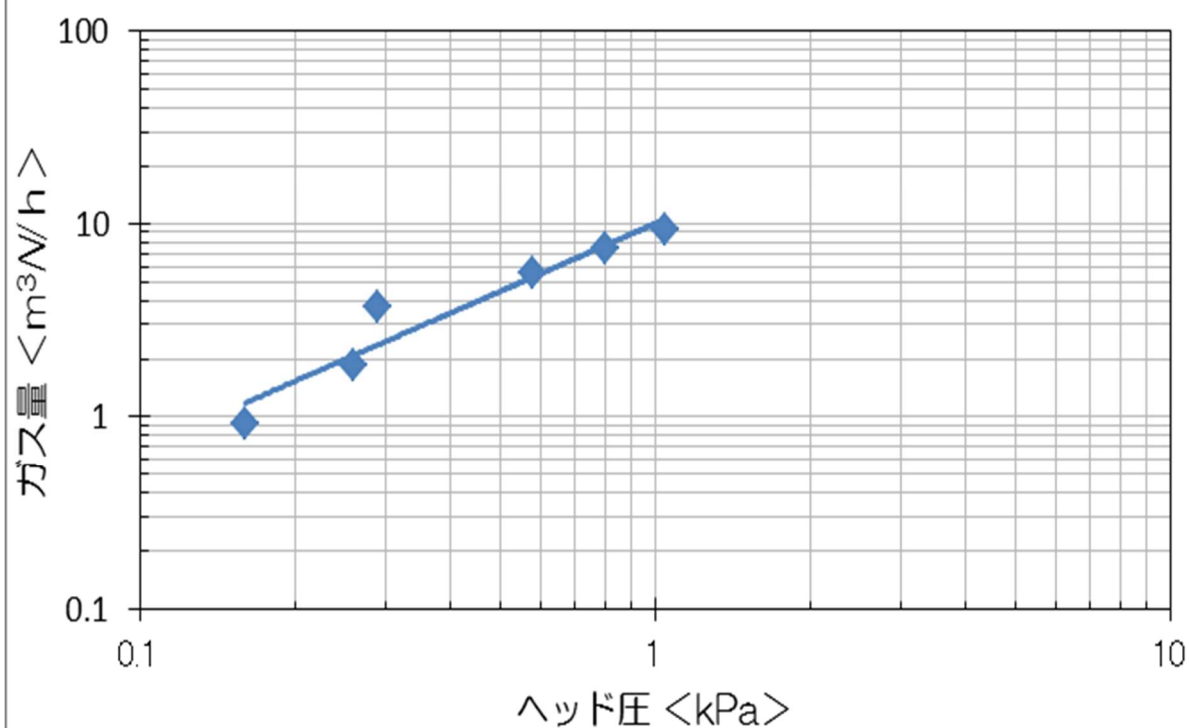


【エア量とヘッド圧】※ オープン燃焼

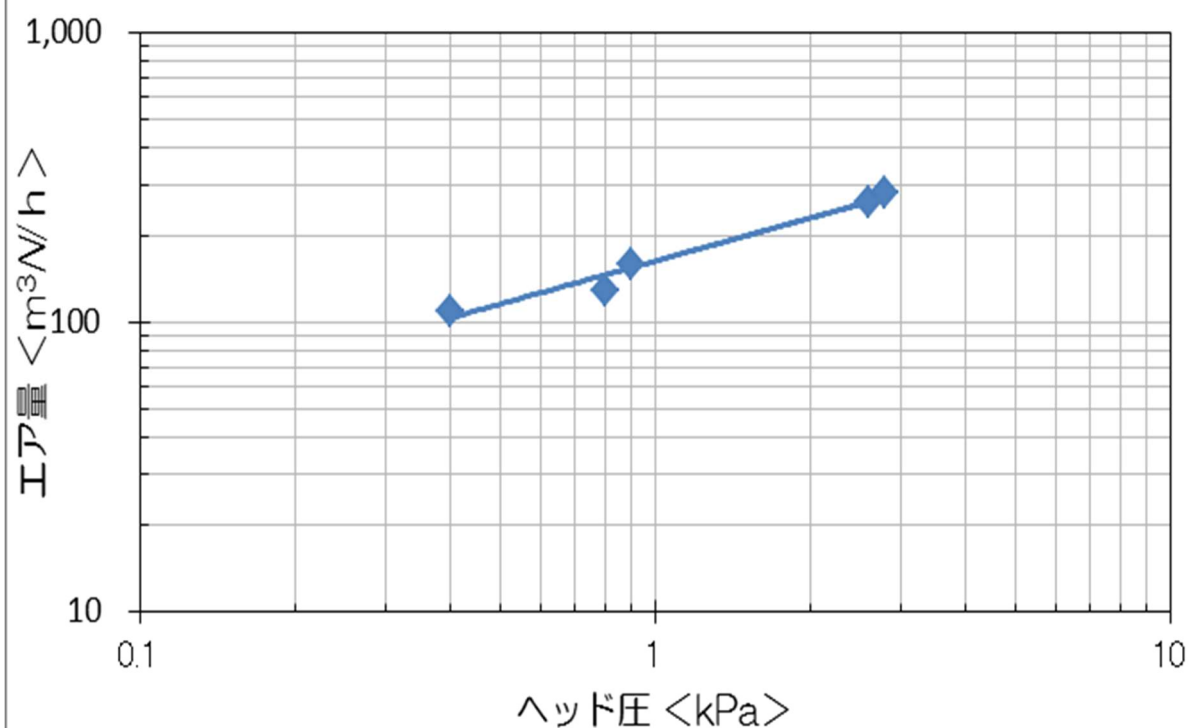


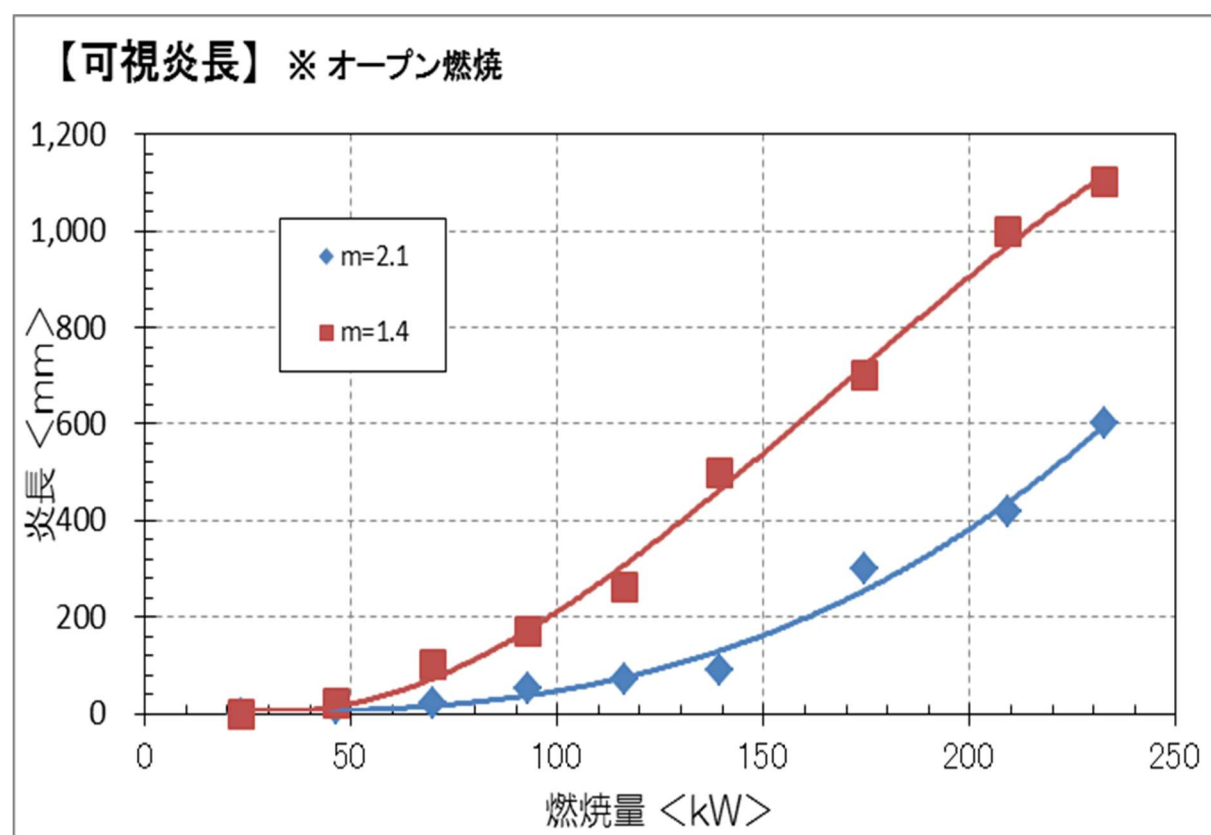
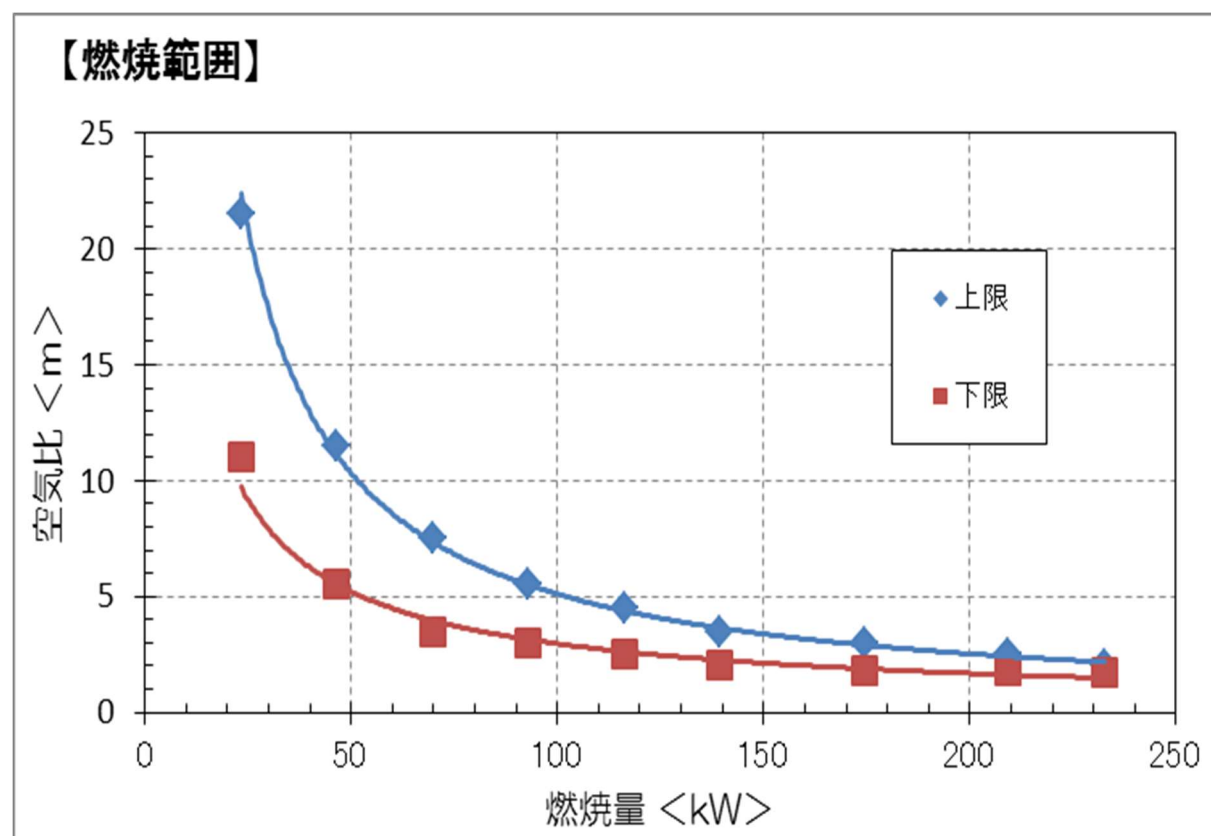


【ガス量とヘッド圧】※ オープン燃焼

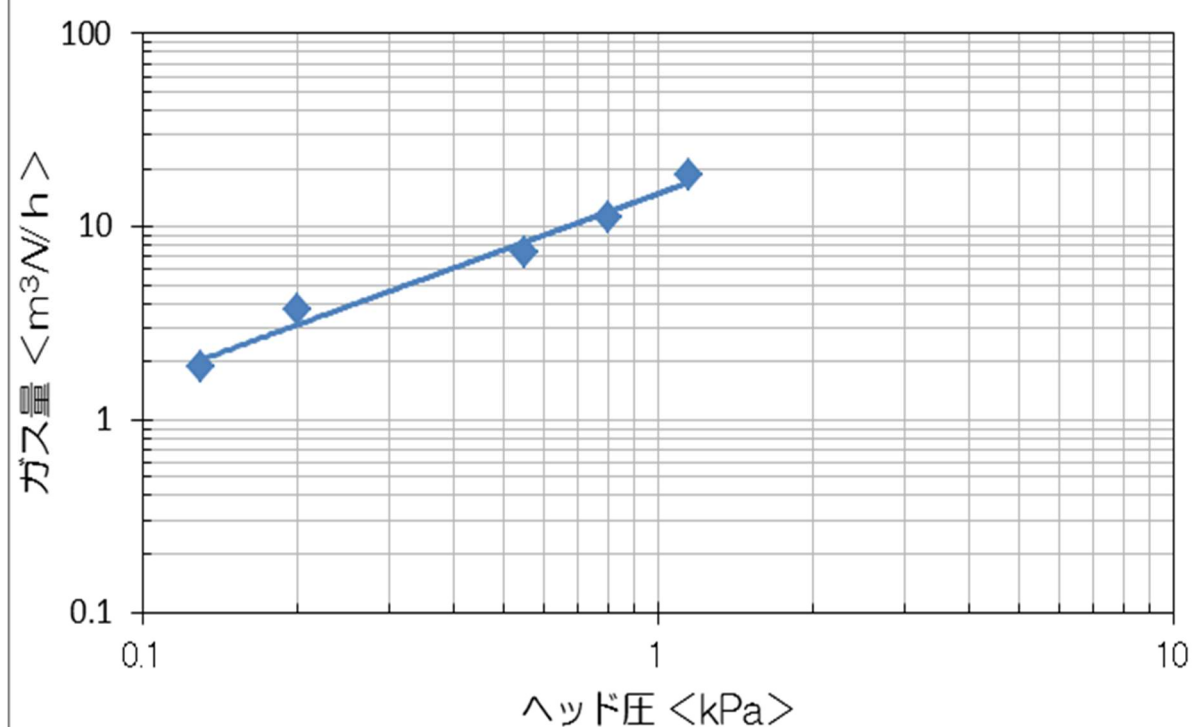


【エア量とヘッド圧】※ オープン燃焼

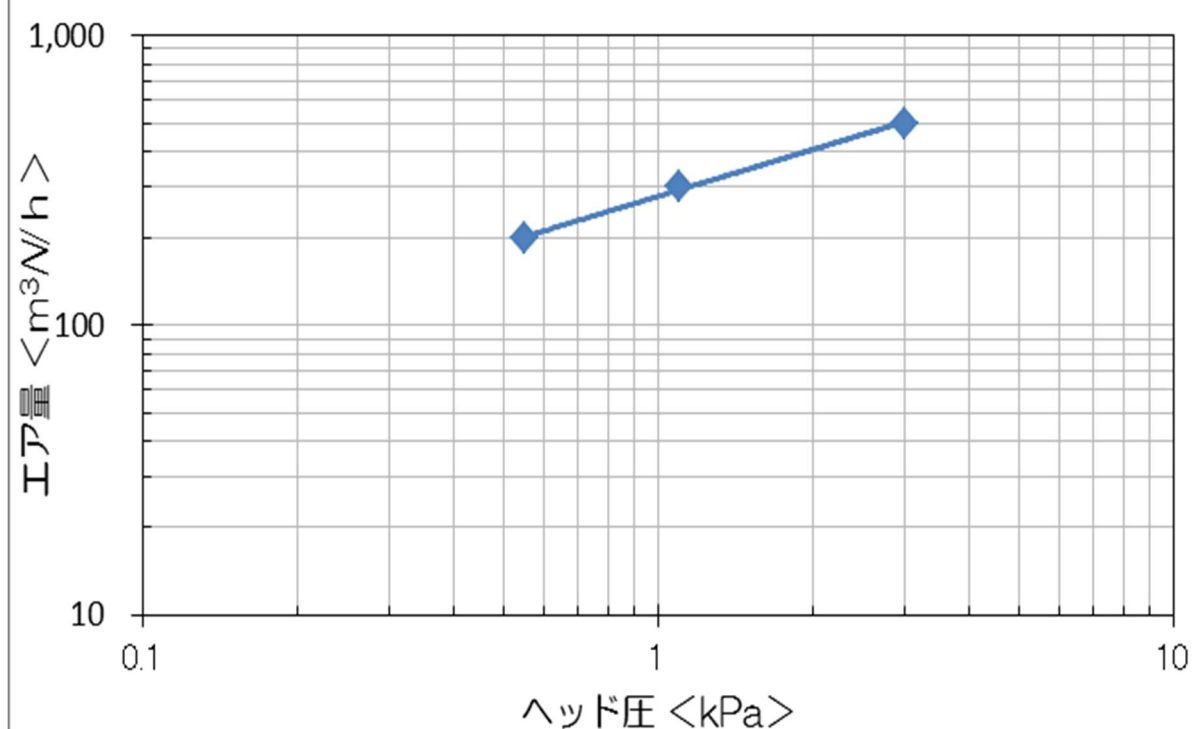


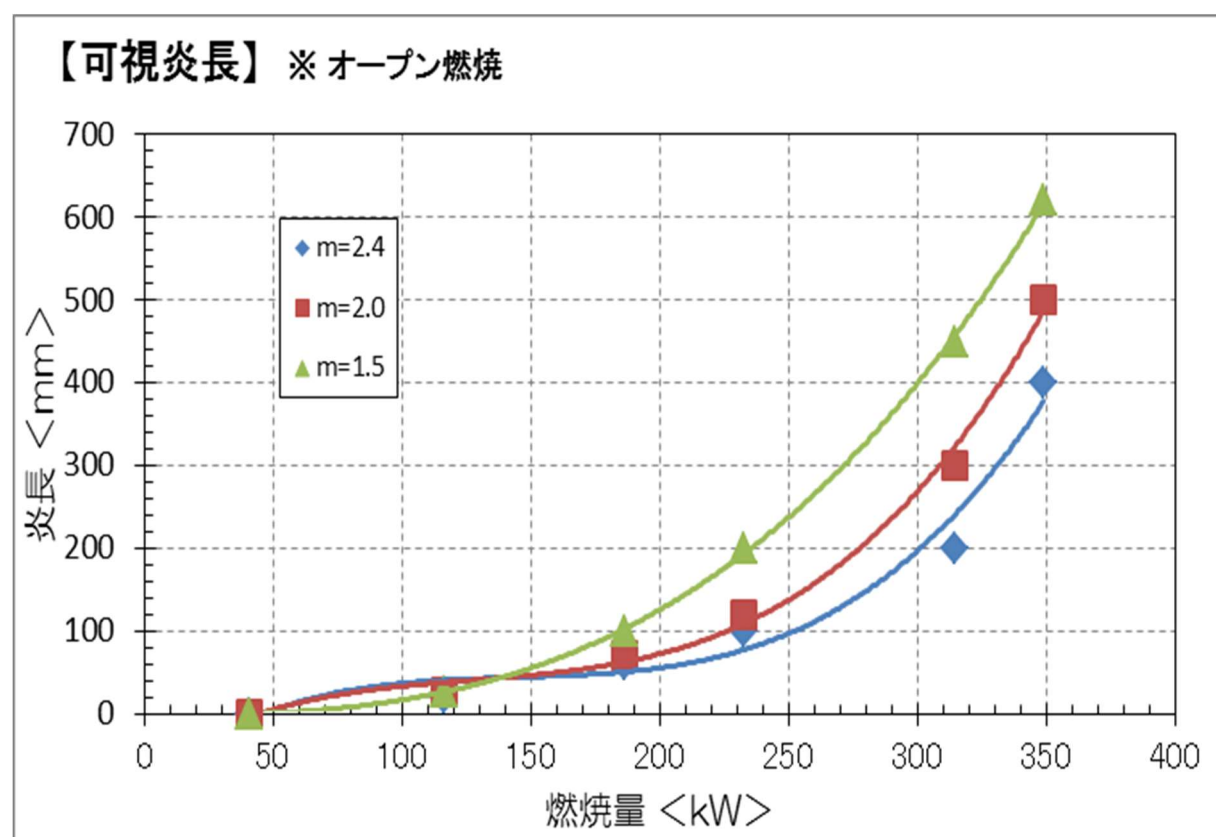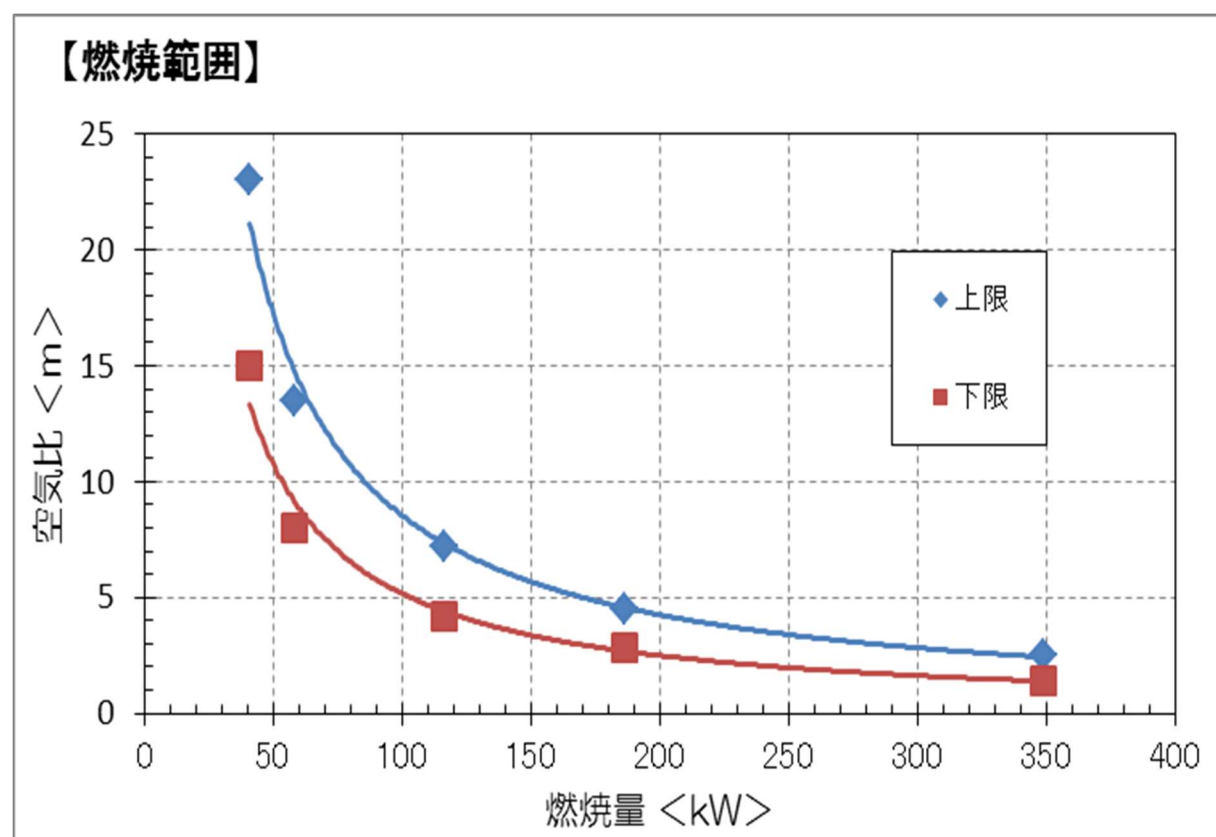

【ガス量とヘッド圧】※ オープン燃焼

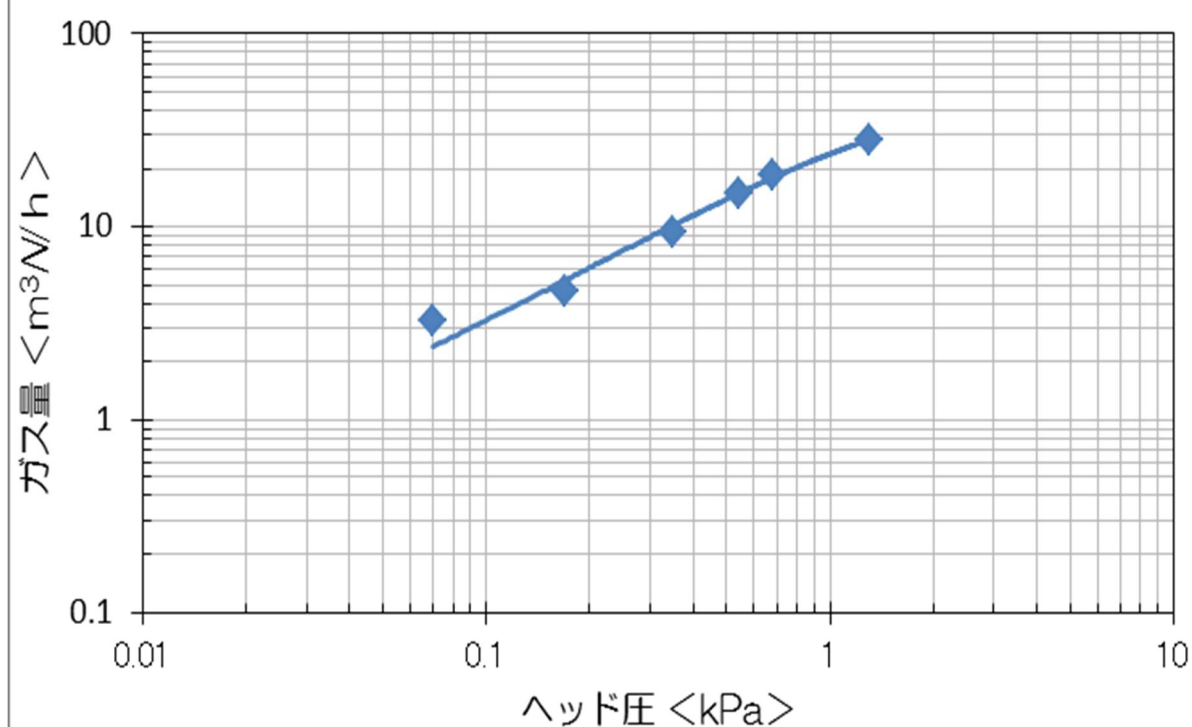


【エア量とヘッド圧】※ オープン燃焼

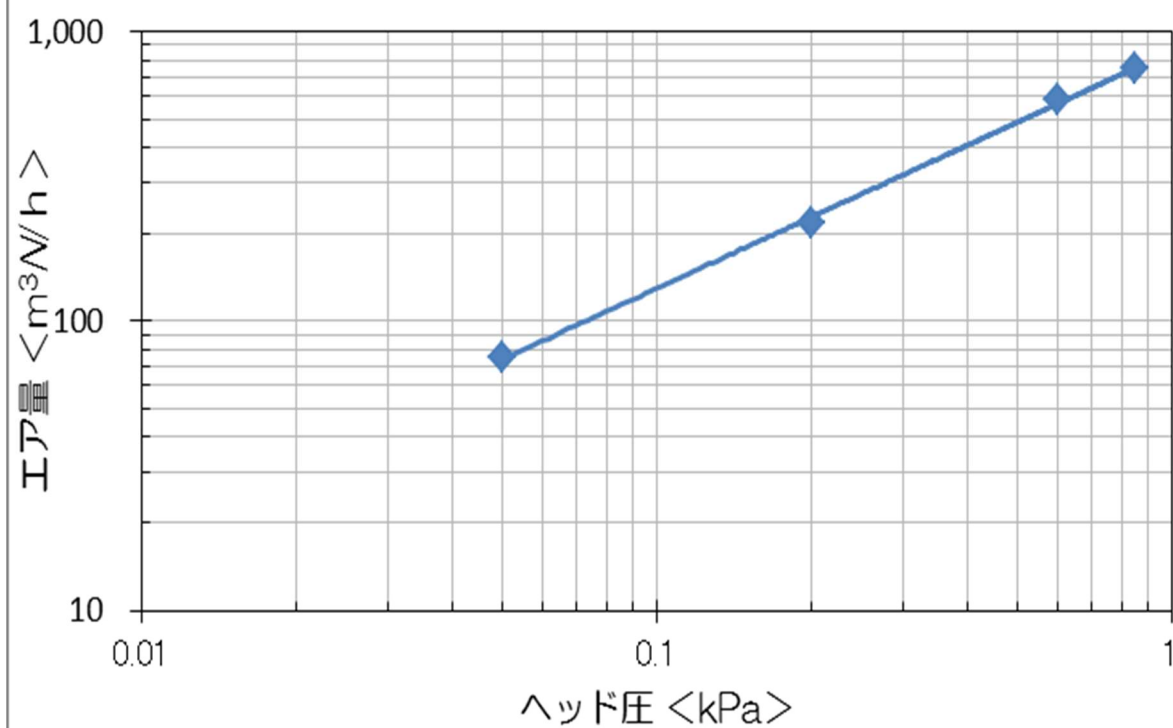

## 9. 用途例

- 塗装乾燥、水切乾燥炉
- 低温テンパー炉
- 熱風発生装置

### <熱風循環式乾燥炉>

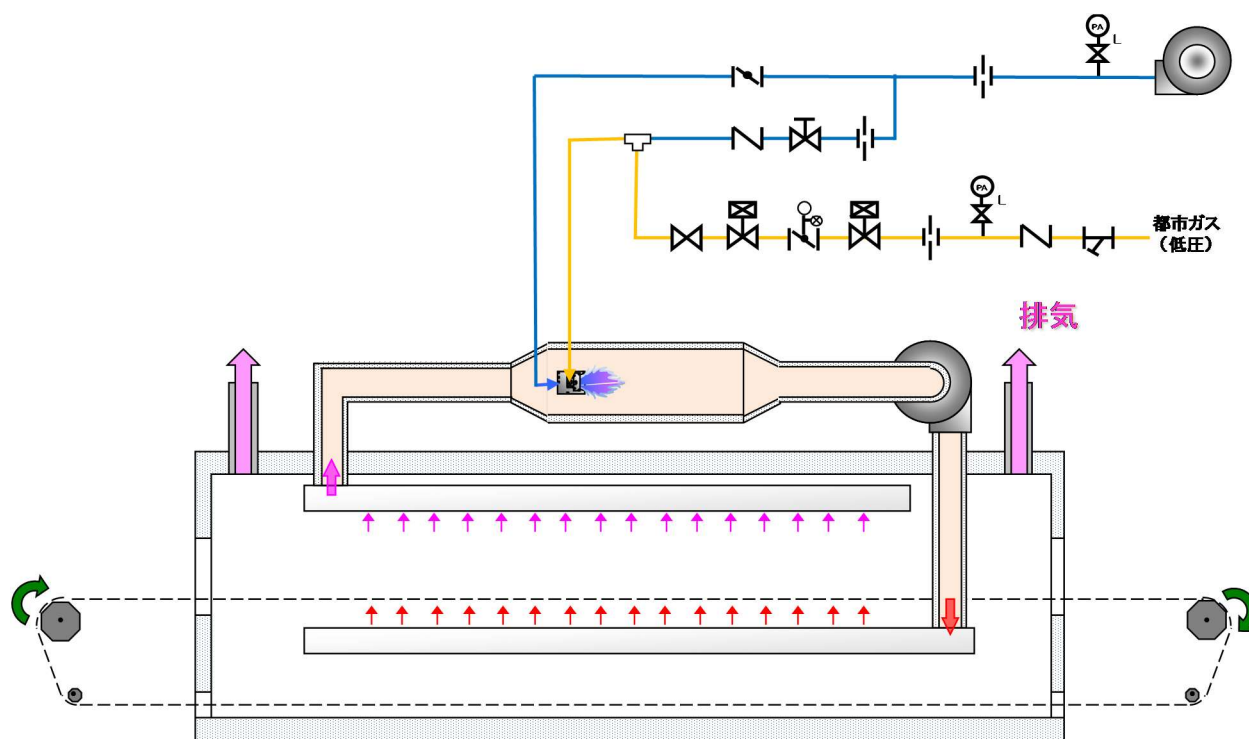

## 10. メンテナンス

### <お客さまへのお願い>

- ❶ 本機器をご使用いただく際には、装置内部の清掃や点検などの定期的なメンテナンスの実施を推奨いたします。
- ❶ 以下の作業を行う場合には十分に気をつけて作業するとともに、ご不明な点がございましたら、必ず弊社までご連絡下さい。


### <分解手順>

- 1) ①スパークコードを取り外して下さい。
- 2) ②ネジ(4個)を緩め、③ロッドメンテ板を取り外して下さい。
- 3) ④接続ロッドを炉外へ引出し、⑤ナットを緩めて⑥接続ケーブルを取り外して下さい。
- 4) ⑦スパークロッドを反時計方向に回して取り外して下さい。
- 5) ⑦スパークロッドの清掃を行って下さい

### <組立手順>

取外しの際の逆の手順で組立を行って下さい。パッキン類は再使用せず、新品に交換して下さい。

- 1) ⑦スパークロッドの取付は、ロッドの先端が第2炎孔の付近で、⑧ガスノズルとのギャップが3～4 mmになるように取り付けして下さい。

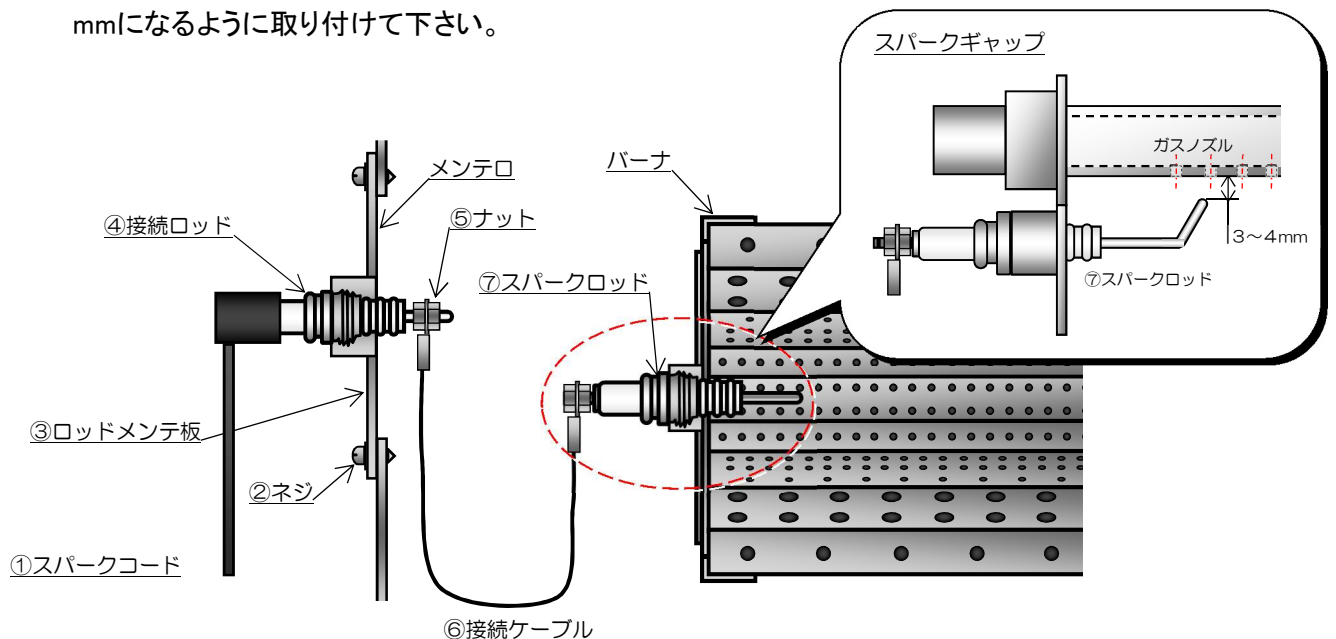

## 11. 消耗品・予備品 (推奨)

推奨消耗品・予備品は以下となります。

- ・スパークロッド
- ・パッキン各種

- ❶ 消耗品の交換時期は、使用温度、使用条件により大きく異なります。点検時に部品の損傷を確認し、早めに交換して下さい。詳細は㈱OGCTSまで問い合わせ下さい。

## 12. 燃焼不良の原因と対策

| 燃焼不良現象       | 原因                                                                                                        | 対策と処置                                                                                                      |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 点火不良      | 1. 供給ガス圧が適切でない<br>2. 供給ガス元バルブが閉になっている<br>3. 空気比が適切でない<br>4. イグニッション不良<br><br>5. 電磁弁、遮断弁故障<br>6. 電圧が低下している | 元ガバナの調整<br>ガス元バルブ開<br>ガスおよびエア量の調整<br>点火トランス、スパークロッド、<br>高圧コード調査<br>スパークロッドの寸法調整(クリアランス)<br>部品交換<br>標準電圧にする |
| 2. ススの発生     | 1. 空気比が適切でない<br>2. ガス圧力が高い<br>3. 炉内圧力が適正でない                                                               | ガスおよびエア量の調整<br>元ガバナ調整<br>炉内圧力の確認                                                                           |
| 3. 異常燃焼及振動燃焼 | 1. 空気比が適切でない<br>2. ガス元圧力が高い<br>3. 炉内容積が適切でない<br>4. 保炎機構の破損<br>5. 炉内圧力が適切でない<br>6. 炉内ガス流の緩急があり、<br>共鳴振動する  | ガスおよびエア量の調整<br>ガバナ調整<br>燃焼量の変更<br>部品交換<br>炉内圧力調整<br>燃焼室・燃焼量の検討                                             |
| 4. 電磁弁が開かない  | 1. 電圧が低下している<br>2. フレーム電流が検出出来ない<br>3. 電磁弁、リレー故障<br>4. 電気配線の接触不良又は配線外れ                                    | 標準電圧にする<br>紫外線光電管、フレームロッドの点検<br>部品交換<br>電気配線確認                                                             |
| 5. 点火時に異音がする | 1. イグニッション不良<br><br>2. 点火遅れ<br><br>3. 空気比が適切でない<br><br>4. 炉内圧力が正常でない                                      | 点火トランス・スパークロッド・高圧コード調査<br>スパークロッドの寸法調整(クリアランス)<br>ガス量調査<br>ガスおよびエア量の調整<br>炉内圧力調整                           |
| 6. バーナが起動しない | 1. バーナ電源が入っていない<br>2. ガス圧力が正常でない<br><br>3. スイッチ類の故障<br>4. プロテクトリレーの故障                                     | バーナ電源の確認<br>元ガバナの調整<br>ガスコック類の開閉確認<br>部品交換<br>プロテクトリレーの交換                                                  |
| 7. 運転中に失火する  | 1. 炉内圧力が適正でない<br>2. ガス圧力が変動する<br>3. 空気比が適切でない<br>4. 紫外線光電管の検出電流が小さい                                       | 炉内圧力の調整<br>元ガバナの調整<br>ガスおよびエア量の調整<br>ガスおよびエア量の調整                                                           |

### 13. 設備の保守点検について

保守点検の目的は、燃焼設備を常に効率良くかつ安全に使用できる状態に保つことです。 日常の運転状態を監視するだけでなく、危険状態を事前に把握する為にも定期的な設備点検が必要です。


また安全確保の為には、安全機器類に頼るだけではなく使用者も常に注意しなければなりません。使用者の作業手順・緊急時の処理等についても明示し、事故の発生を未然に防ぐことが重要です。

以下に一般的な点検要領を示しますが、各項目は、使用状況に応じて項目を追加する等、実情に即した内容として下さい。

なお定期点検時には点検結果を記録し、保存しておくこと以後の定期点検に役立ちます。

#### <点検要領>

| 大 項 目   |               | 項 目           | 日常点検要領              | 定期点検要領                                    | 周 期 |     |    |
|---------|---------------|---------------|---------------------|-------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |               |               |                     |                                           | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 半年 |
| 配管及び付属品 | 配 管           | 漏洩の有無         | 臭覚テストおよび異音をチェックする   | 石けん水テスト、ゲージテストでチェックする                     |     |     | ○  |
|         |               | 腐食および機械的損傷の有無 | 目視で確認する             | 配管系附近の調査、配管支持のチェック                        |     |     | ○  |
|         | バルブ類およびその他付属品 | 漏洩の有無         | 臭気および異音をチェックする      | 石けん水等でチェックする                              |     | ○   |    |
|         |               | バルブ類の操作性      | コックのゆるみ、ハンドルの操作性をみる | 付近の障害物の有無を確認(通常操作しないバルブも含む)               |     | ○   |    |
| 燃 焼 装 置 | バーナ           | 詰まりや損傷の有無     | 目視確認                | 外観や内部をチェックする                              |     |     | ○  |
|         |               | 燃焼状態(炎の安定性)   | 目視、異音はないかチェックする     | 排気中のCOを測定し、正しい空気比で燃焼しているか確認する(CO=0.02%以下) |     | ○   |    |
|         |               | 点火消火時の異常の有無   | 点火音、消火音がしないかチェックする  | 炎の大きさは適正かチェックする。燃焼量を測定する                  |     | ○   |    |
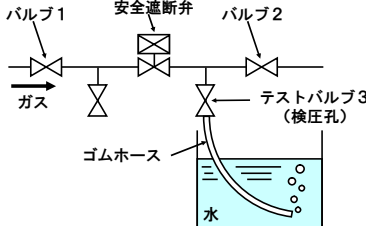
| 大項目     | 項目                | 日常点検要領        | 定期点検要領                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 周 期 |     |    |
|---------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
|         |                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1ヶ月 | 3ヶ月 | 半年 |
| 安全装置その他 | 電 磁 弁             | 作動異常の有無       | 振動、異音、過熱はないか                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | ○   |    |
|         |                   | 通り抜けの有無       | 電磁弁下流の圧力上昇や、上流の圧力降下のチェック、<br>または、<br>バブリングテスト <div style="text-align: center;">  </div> ①電磁弁下流のテストバルブ3にゴムホースをつなぎ、その先端をビーカー等の水を入れた容器の水中に浸す<br>②電磁弁とバルブ2を閉止した後、テストバルブ3を開く<br>→ガスが電磁弁を通り抜けている場合、ゴムホース先端から気泡が出る |     | ○   |    |
|         | 火 災 検 出 器         | 機能の異常の有無      | 作動確認                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ○   |    |
|         |                   | 消耗、汚損の有無      | 目視確認                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ○   |     |    |
|         | エ ア 圧 カ ス イ ャ ッ チ | 作動状況          | 点火動作時の作動確認<br>OFF時の溶着チェック                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | ○   |    |
|         |                   | 燃焼シーケンス       | 作動確認                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ○   |    |
|         | 制 御 盤             | 盤内の汚損の有無      | 目視確認                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |     | ○  |
|         |                   | 異音及び異常温度上昇の有無 | 制御盤、機械類が40℃以上にさらされていないか                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |     | ○  |
|         | コントロール弁           | 作動異常の有無       | 作動は確実か、振動異常音はないか                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | ○   |    |
|         | ブ ロ ヱ             | フィルターつまりの有無   | 吸込口にゴミが堆積していないか                                                                                                                                                                                                                                                                               | ○   |     |    |
|         |                   | 異常音           | 振動異常音はないか                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ○   |     |    |
|         | 燃 焼 設 備 周 辺       | 可燃物危険物障害物の有無  | 整理整頓                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | ○   |    |

## 14. 保証項目

### ＜保証＞

運転開始後12ヶ月以内、もしくは納入後18ヶ月以内のいずれか早い方で、弊社の設計・製作上の不都合により生じた故障に対しては、無償にて修理もしくは良品との交換をいたします。本交換部品の保証期間は本機器の保証期間以内とし、その引渡し条件は本機器の納入条件と同じとします。

但し、消耗品については保証対象外とします。また、上記故障に伴う二次的損失および弊社納入品以外の故障・劣化については免責とさせていただきます。なお、二次的損失とは以下をさします。

- ・ 代替機の設置にかかる費用
- ・ 他社に生産委託された場合の費用の増加等
- ・ 製品納入の遅滞等を起因として第三者に支払った損害賠償金等
- ・ 性能低下に伴うガス代等の経費増加、労働時間増に伴う労務費増加等
- ・ 製造量減少に伴う利益の減少等
- ・ 製品および原料の損失等
- ・ その他一切の弊社納入品の損失以外の損失

## 15. その他

・本書はSI単位を採用しています。従来単位とは以下をもとに換算して下さい。

1kW=860kcal/h

1MJ=239kcal

1kPa=102mmH<sub>2</sub>O

|                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>注意</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>❗ 機器をご使用になる際は、事前に本書をよく読み、十分に理解した上でお取扱い下さい。また本書はいつでも使用できるように大切に保管して下さい。</li><li>🚫 機器の適用範囲外での使用や改造は、絶対に行なわないで下さい。これらの行為により発生した事故等につきましては、弊社では責任を負いかねます。ご了承下さい。</li><li>❗ 本書記載の規格・仕様は、よりよい製品づくりの為、予告なく変更することがあります。ご了承下さい。</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



・本書でご不明な点がございましたら、不理解のままで使用せず、弊社までお問い合わせ下さい。

## Daigasエナジー株式会社

〒541-0046 大阪府中央区平野町4-1-2

TEL:06-6205-3508(直通)

FAX:06-6202-2190